

<b>lokaltet:</b>	<b>Ørslev Kirke S</b>
soqn/farvand:	Ørslev
herred:	Ringsted
amt:	Sorø
stednr.-sb..	040222-__
marint nr.	
dato	20-03-2003

**Mindre arkæologisk forundersøgelse 18-03-2003 forud for anlæg af parkeringsplads og grønt område syd for Ørslev kirke, Ørslev sg., Ringsted hd.**

**Indhold:**


Resumé.....	2
Stedfæstelse.....	2
Beskrivelse.....	2
Søgegrøft 1 .....	2
Søgegrøft 2 .....	3
Genstande.....	3
Evt. metodik og forløb.....	3
Dato og navn.....	3

## Resumé

Mindre forundersøgelse sydøst for kirkegården, centralt i landsbyen mod mindre, nu vandlidende, vådområde. Der blev alene konstateret tykke muldlag med nyere teglstumper og glasflasker samt i den nordlige søgegrøft en rundbundet, smal grøft og et gråt fyldskifte i råjord under 0,75 meter muld. Sidstnævnte kan være ældre end renaissance.

## Stedfæstelse

I tidligere haveområde øst for et ældre, nu nedrevet hus jf. nedstående kortudsnit med søgegrøfternes placering indtegnet.

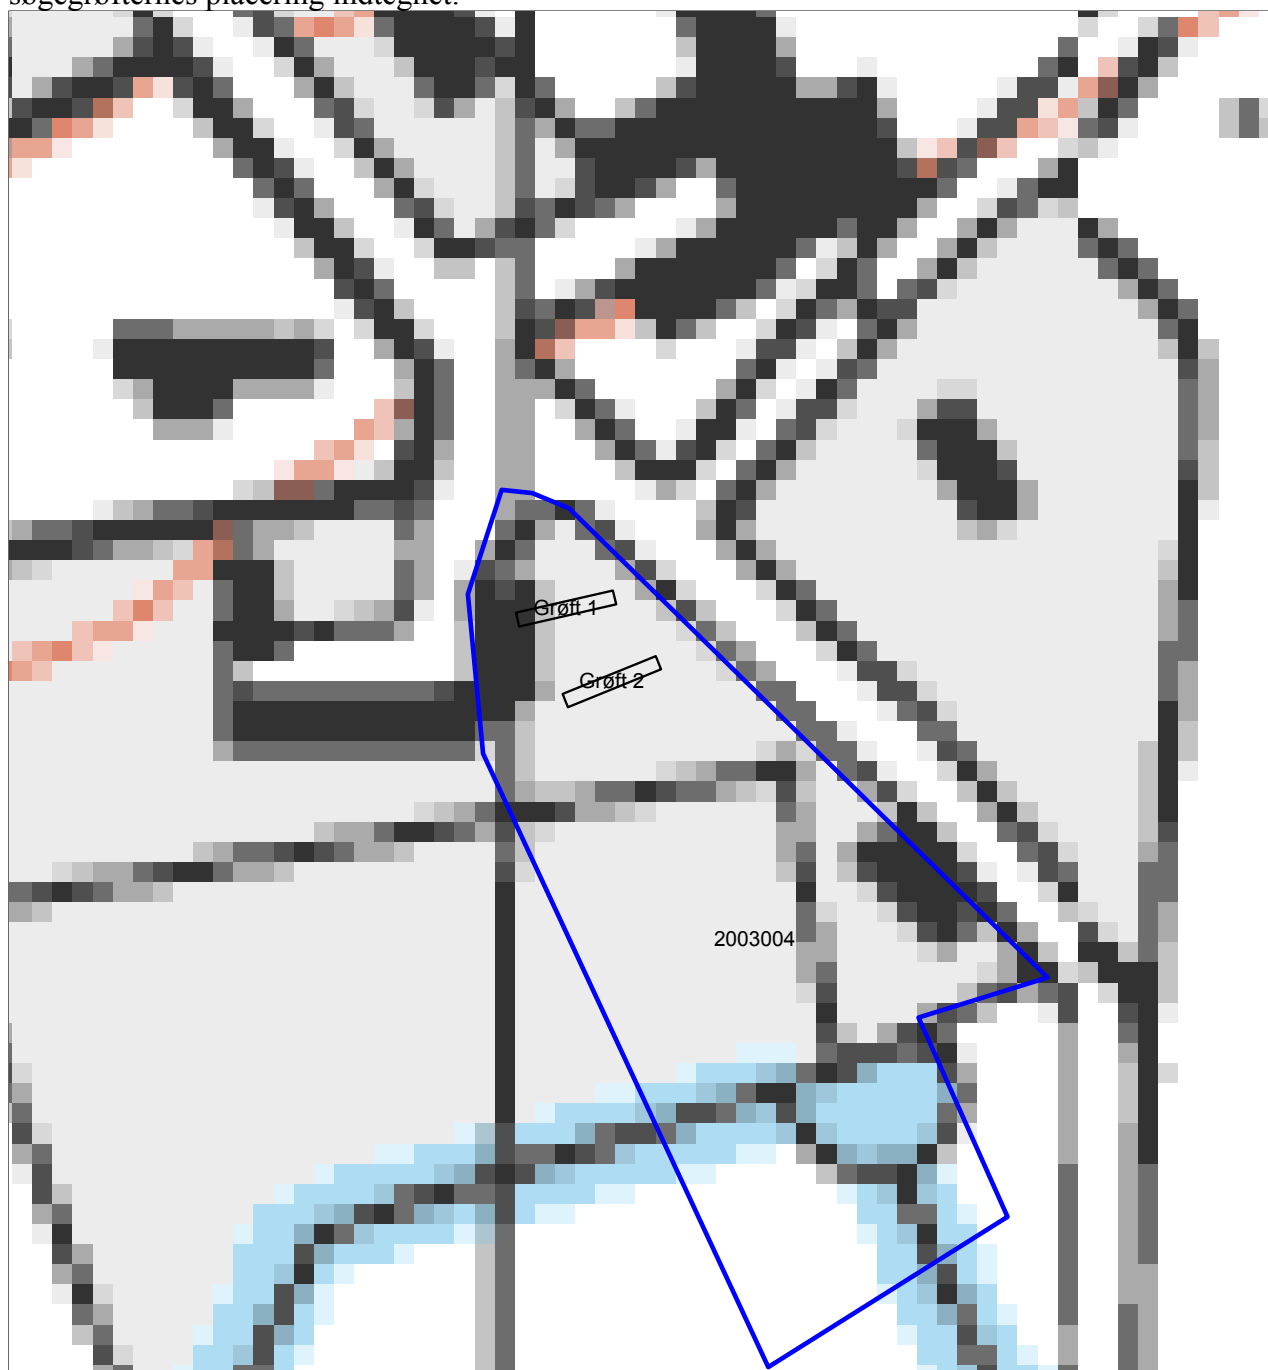

## Beskrivelse

### Søgegrøft 1

Længde 11,09 meter.

I vestenden 0,8 meter ”havemuld”, råjorden letleret sand. I råjorden en rundbundet grøft, 0,3 – 0,4 meter bred løbende Ø-V, 0,25 meter dyb i råjord. Snittet N-S. Heri teglstumper.

I østenden 0,75 meter ”havemuld”, råjord letleret sand. Et stolpehul/fyldskifte i råjord med ensartet grå fyld (ingen tegl set), 15 cm dybt i råjord. Bunden lidt uregelmæssig som efter dyregang.

### **Søgegrøft 2**

Længde 12,44 meter.

I østenden 0,55 - 0,60 meter ”havemuld”, råjorden letleret sand, vandlidende. En lav og 0,75 – 1,0 meter bred ”grøft” løb Ø-V. Deri teglstumper hvoraf flere af ”moderne” karakter. Dybde kun ca. 5 cm ved snitning.

I vestenden 0,85 meter ”havemuld”. I havemulden et afløbsrør af plast/PVC fra have ved hus vest for og mod vej. Ingen fyldskifter af ”ældre” karakter – alt med teglstumper af nyere karakter.

### **Genstande**

I havemulden fandtes en del stumper af tegl samt fajanceskår og flaskeskår og dyrekogler (slagteaffald). Intet af en karakter, der kunde tyde på bebyggelse ældre end renæssance. Intet medtaget.

### **Evt. metodik og forløb.**

To søgegrøfter på 1,75 meters bredde nedgravet med rendegraver til råjord i forløb bestemt af praktiske forhold som især store træstød. Kun den nordlige, tørre del, hvor parkeringsplads skal anlægges er hermed dækket. Den vandlidende, sydlige del dækkes med muld fra den nordlige del.

### **Dato og navn.**

16-01-04 underskrift:



Hugo H. Sørensen  
museumsinspektør, arkæologi